

### ゼロコンポ Z-060

#### 装置機器構成・仕様

##### 装置構成


1. ゼロコンポ装置本体 (保温ヒーター付)
2. ポンプ・Qポットユニット
3. バイオ菌注入装置 (本体内組込み)
4. バイオ菌容器 (2リットル)

##### 装置仕様

1. 装置重量 本体60kg ポンプ10kg
2. 消費電力 本体550W ポンプ150W
3. 本体容積 60リットル 処理量4.0kg/日
4. 汲上能力 80リットル/分 吐出揚程 3.5m (最大)

- ※ 装置の仕様は改良の為、変更となる場合があります。設計にご使用の際は、確定仕様をお問い合わせ下さい。
- ※ 単相AC100V電源は客先にて準備して下さい。
- ※ 洗浄・散水用の水道源は客先にて準備して下さい。

- ※ 装置の設置場所は平面基礎工事をして下さい。
- ※ 装置に直接、風雨が当たらないようにして下さい。
- ※ グリストラップの蓋には切欠き加工が必要です。

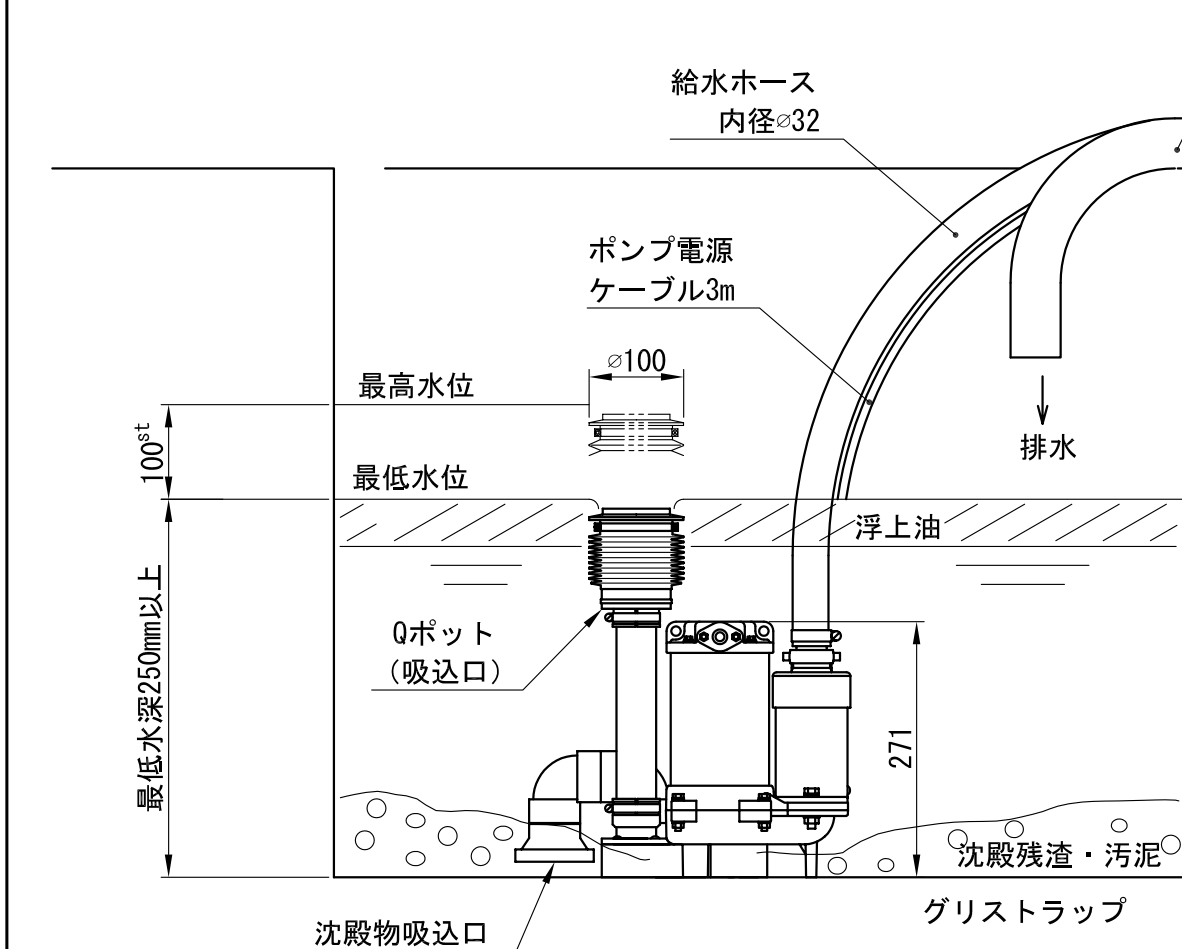

納入仕様書 (外形図)

DWG. No. **KWH-023-A**

ゼロコンポ Z-060

 広和エムテック株式会社  
KOWA EMTECH LIMITED